

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 34-TB/NK

Quảng Trị, ngày 20 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

Lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ
đầu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp hạ áp

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Đông Hà

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 243/2026/NĐ-CP.

Nhà khách tỉnh ủy thông báo lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đầu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp hạ áp gồm các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân:

a) Tên: Nhà khách tỉnh ủy

b) Số định danh cá nhân/CCCD (đối với cá nhân):

Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức): 3200041217

c) Địa chỉ: Km3 Quốc lộ 9. Phường Đông Hà. Quảng Trị

d) Số điện thoại: (0233). 3580 490

đ) Email (nếu có): Letan.dongtruongson.hotel@gmail.com

e) Mã số khách hàng sử dụng điện: PC02AA0107006; PC02AA0117187

2. Vị trí lắp đặt: Mái các khối nhà hàng thuộc Nhà khách tỉnh ủy.

3. Thông tin mô tả sơ bộ về công trình xây dựng:

a) Kết cấu: Bê tông cốt thép; mái tôn

b) Chiều cao công trình: Mái nhà hàng: 6.5 m;

c) Diện tích mái: Khu nhà hàng 1.230 m²;

4. Công suất lắp đặt:

- Tổng công suất tấm quang điện (kWp): 59,52 kWp

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống lưu trữ điện (nếu có, kWh): 0 (kWh)

- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW): 50 (kW)

5. Phương án xử lý sản lượng điện dư (đánh dấu X vào phương án chọn):

	Đồng ý bán sản lượng điện dư và thỏa thuận với Bên mua điện dư về trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ đo đếm điện năng và kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật.
X	Không bán sản lượng điện dư và chịu trách nhiệm kiểm định về an toàn điện, tuân thủ quy định về quản lý, vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.

6. Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành: Quý III năm 2026

II. CAM KẾT

Nhà khách tỉnh ủy cam kết thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường trước và trong quá trình lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

- Sử dụng, lắp đặt các thiết bị phục vụ phát điện bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định pháp luật. Không nhập khẩu các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều đã qua sử dụng;

- Thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký phát triển tại điểm 6 Mục I nêu trên;

- Bảo đảm an toàn xây dựng, an toàn môi trường, phòng cháy và chữa cháy trong quá trình vận hành;

- Không vi phạm các quy định trong quá trình phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

III. ĐỀ NGHỊ

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, chúng tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường; đề nghị đơn vị điện lực quản lý lưới điện hướng dẫn công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện nhằm bảo đảm an toàn điện trong quá trình vận hành.

Ý kiến hướng dẫn đề nghị gửi dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử hoặc gửi thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia theo mã hồ sơ điện tử của Thông báo, đồng thời thông báo theo thông tin liên hệ ghi tại Mục I của Thông báo này để kịp thời triển khai lắp đặt nguồn điện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.




GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thương

DÀN PIN NĂNG LƯỢNG 59.52 KWP



HỒ SƠ THÔNG BÁO LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI

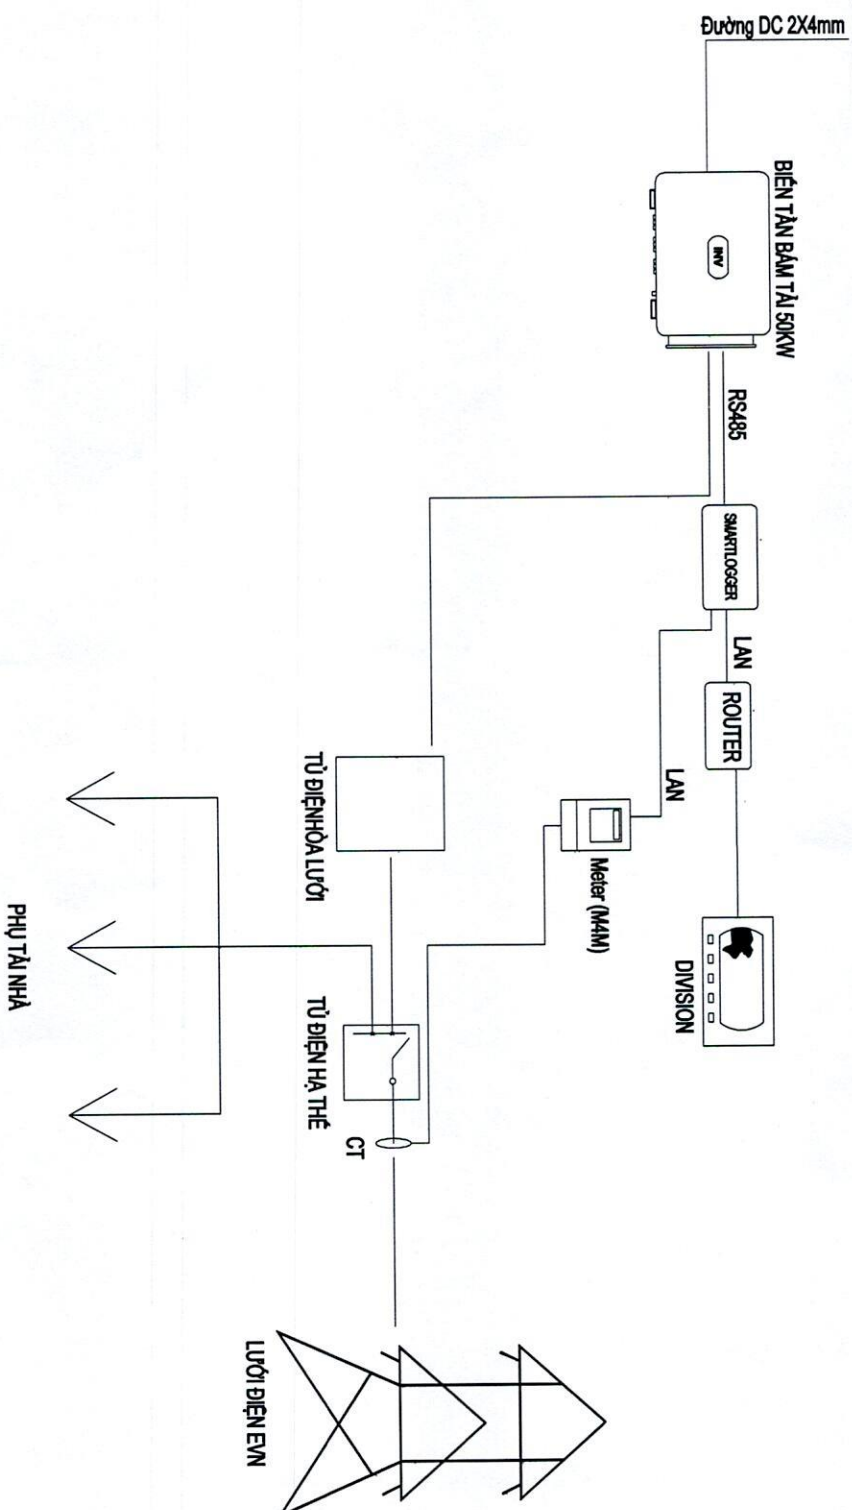

CHI CHU

[illegible]

NHÀ KHÁCH TÌNH ỦY

**DIỆN MẶT TRỜI MÃI NHÀ
TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ**

HÀNG MỤC:

**LẬP BẬT HỆ THỐNG ĐIỆN
NĂNG LƯỢNG MẶT NẮNG**

TÊN BẢN VẼ

**SƠ ĐỒ ĐẦU NỒI
HỆ THỐNG BẮM TẢI**

1.K.B.V.I.C		INT:01
2003	03	

1.K.B.V.I.C		INT:01
2003	03	

1.K.B.V.I.C		INT:01
2003	03	